


TURAFALLE PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO

CODICE: 11155010

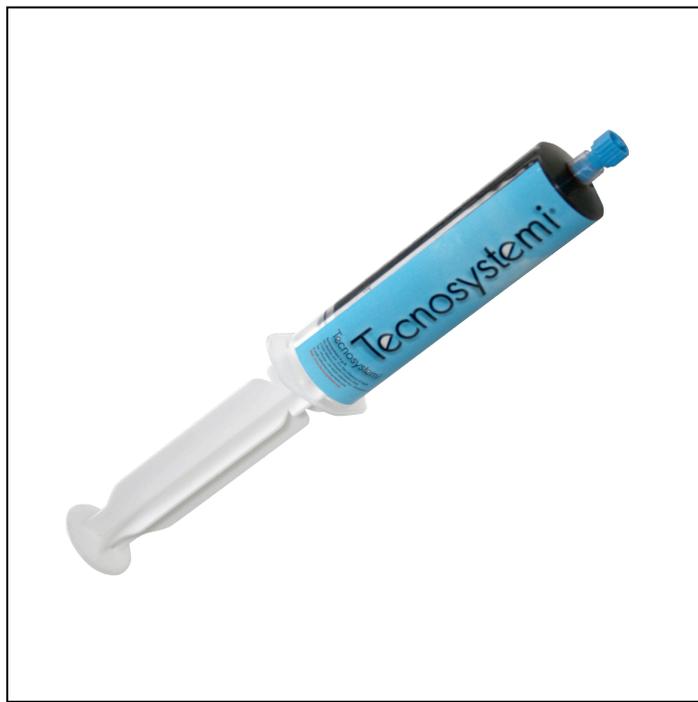

DESCRIZIONE

Il turafalle è il metodo più comune per la riparazione delle perdite negli impianti. Ripara definitivamente e velocemente le piccole perdite di refrigerante nelle parti in gomma ed è molto semplice da applicare. Può essere inoltre utilizzato per una manutenzione preventiva. Non danneggia il compressore, né le unità di recupero.

Dosi:

12 ml	Max 0,3 Kg
24 ml	Max 0,45 Kg
30 ml	Max 1,0 Kg
42 ml	Max 1,5 Kg
60 ml	Max 3,0 Kg

ISTRUZIONI PER L'USO

Preventivo:

- Azionare il condizionatore
- Connettere la siringa alla valvola LP con il tubo fornito separatamente
- Il turafalle entrerà in circolo e rimarrà inerme senza creare alcun problema all'impianto azionandosi nel momento in cui si presenterà una perdita.

Riparazione:

- Recuperare il fluido refrigerante dal sistema A/C.
- Creare il vuoto nel sistema e raggiungere il valore di -0,35 bar.
- Verificare che questo valore sia mantenuto per almeno 20 minuti (in caso contrario la perdita è troppo grande per esser riparata con il prodotto)
- Connettere la siringa alla valvola LP con il tubo fornito separatamente e introdurre il contenuto nel sistema.
- Scollegare la siringa
- Caricare l'impianto secondo le specifiche del costruttore
- Azionare l'impianto A/C alla massima potenza e lasciar funzionare l'impianto per almeno 30 minuti per permettere al turafalle di entrare in circolazione ed agire.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Indossare guanti e indumenti protettivi. Evitare il contatto, l'ingestione e l'inalazione. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Solo per uso professionale.